

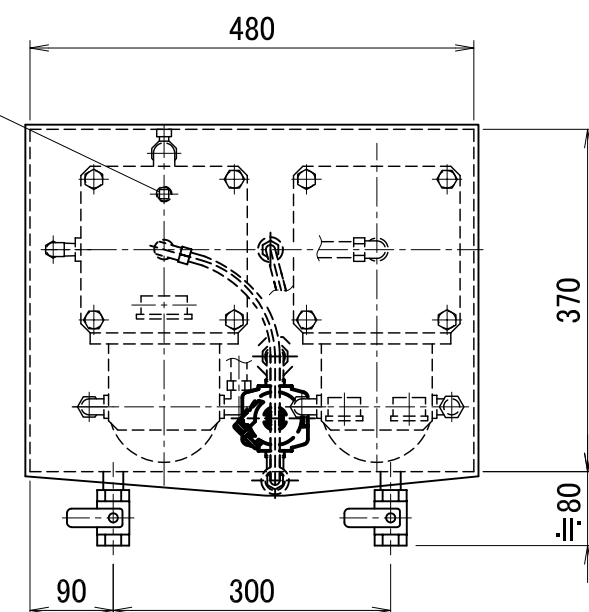


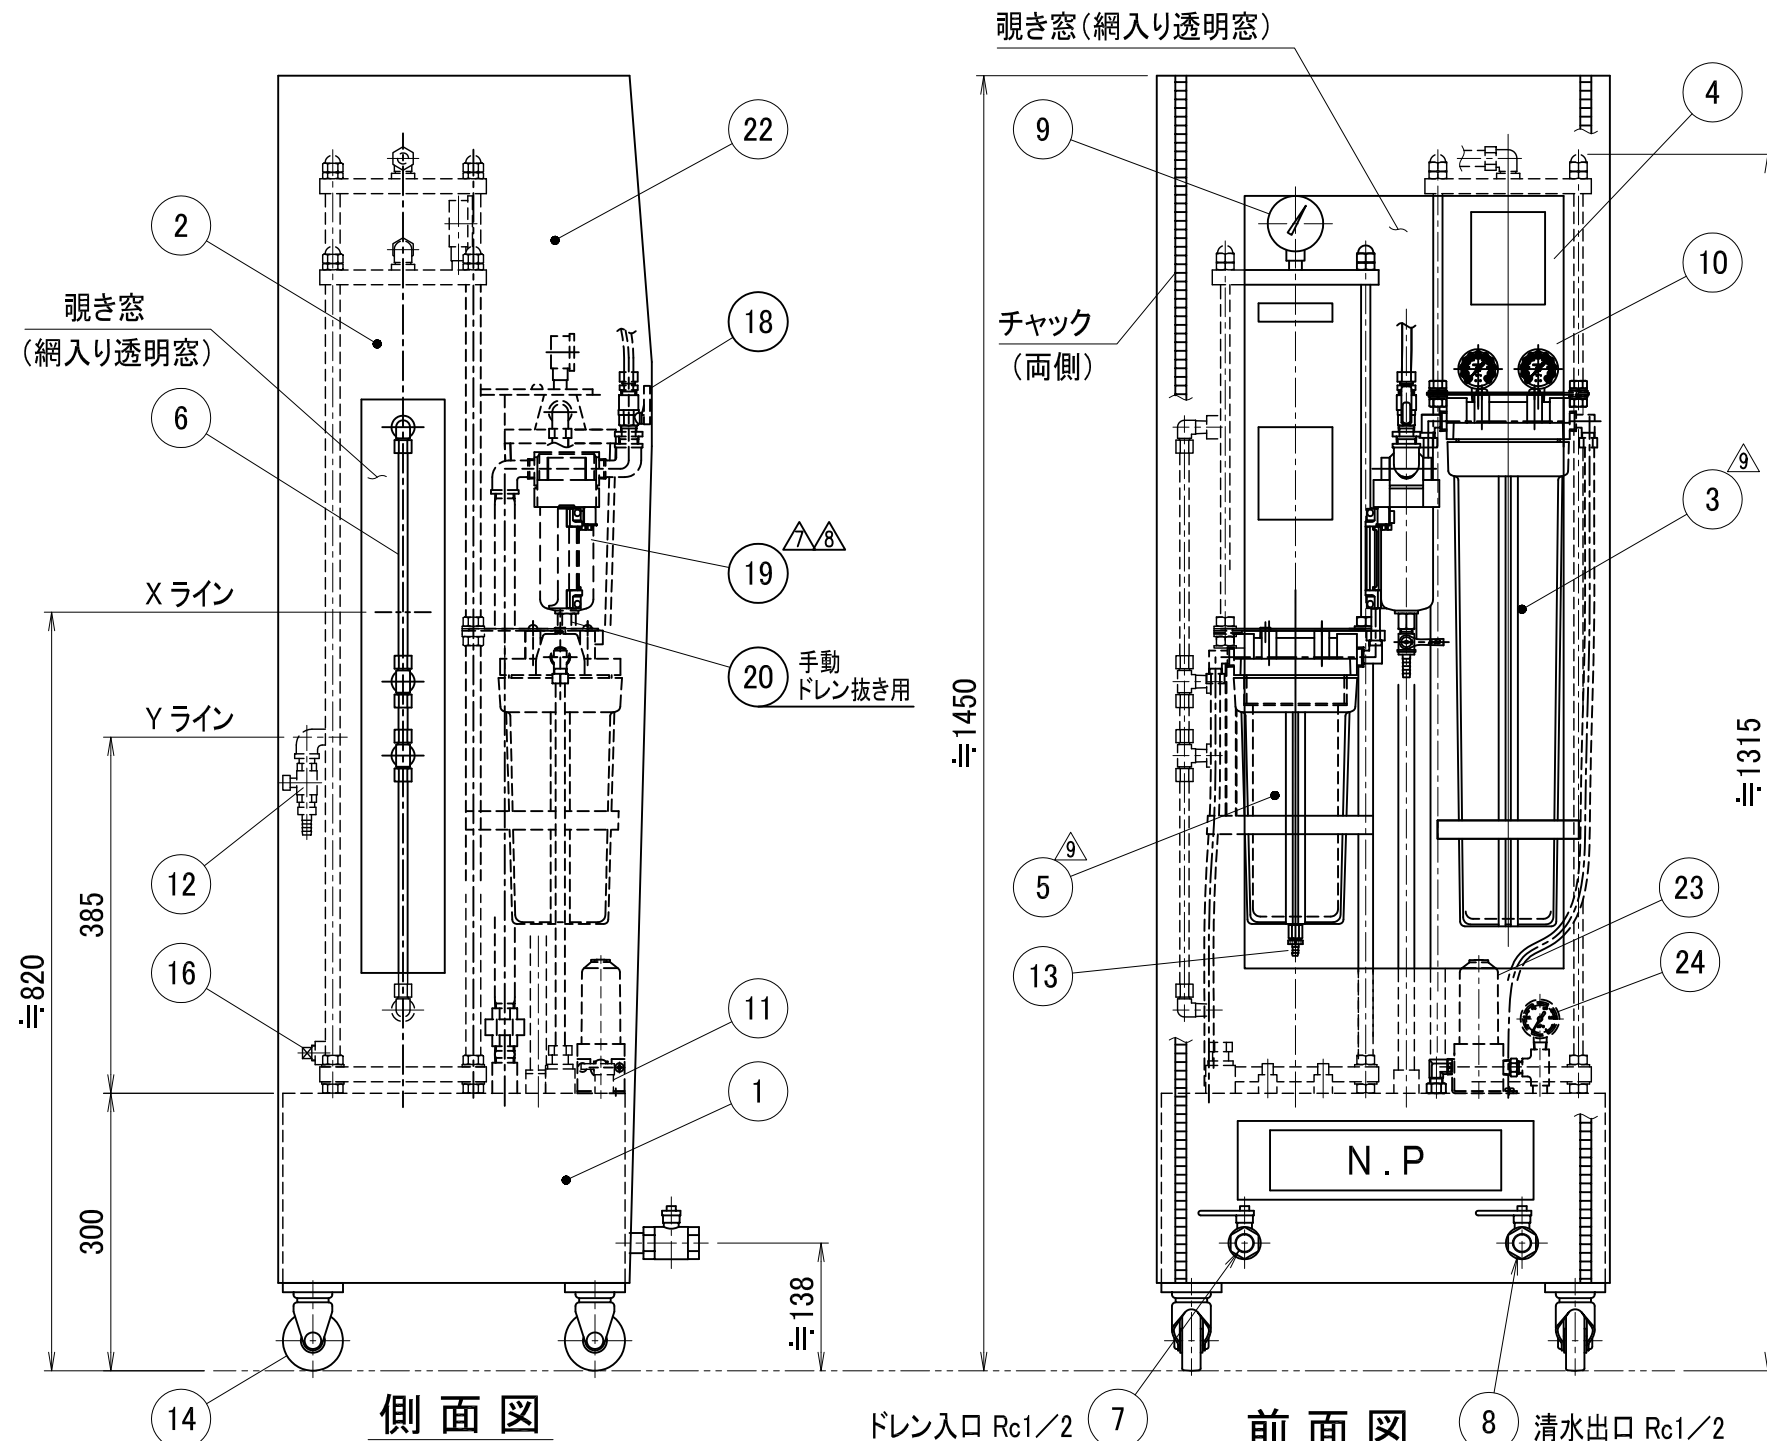

仕様

適用コンプレッサ	スクリー ; 総合計 55kW以下
処理方式	フィルター方式(焼却可)
処理後の油分濃度	5ppm以下(n-ヘキサン値)
運転方式	自動運転(エア-圧力でドレンを槽へ送り込みます。)
最高使用圧力	0.8 MPa
使用温度	2℃ ~ 50℃(但し、ドレン水が凍結しないこと)
フィルター寿命	150ppmの時 22,500L 300ppmの時 11,250L
塗装	焼付塗装(架台); 若草色(マンセル7.5GY5/4.5) 槽 ; ブルー(S38-846)
質量	空質量 約70kg、運転質量 約100kg

15	減圧弁	1		
14	キャスター	4		
13	清水抽出確認バルブ	1		R1/8
12	浮上油取出バルブ	1	BC	3/8Bボールバルブ
11	エア-調整弁	2		
10	圧力計	2		1/4B x φ40 x 1MPa
9	圧力計	1		1/4B x φ60 x 1MPa
8	清水出口バルブ	1	BC	1/2Bボールバルブ
7	ドレン入口バルブ	1	BC	1/2Bボールバルブ
6	レベルゲージ	1式		
5	清水確認槽	1		250CW-4G
4	LAB槽	1		
3	DO槽	1		501DO-4G
2	ドレン分離槽	1	SS・SGP	
1	本体ケース	1	SS	

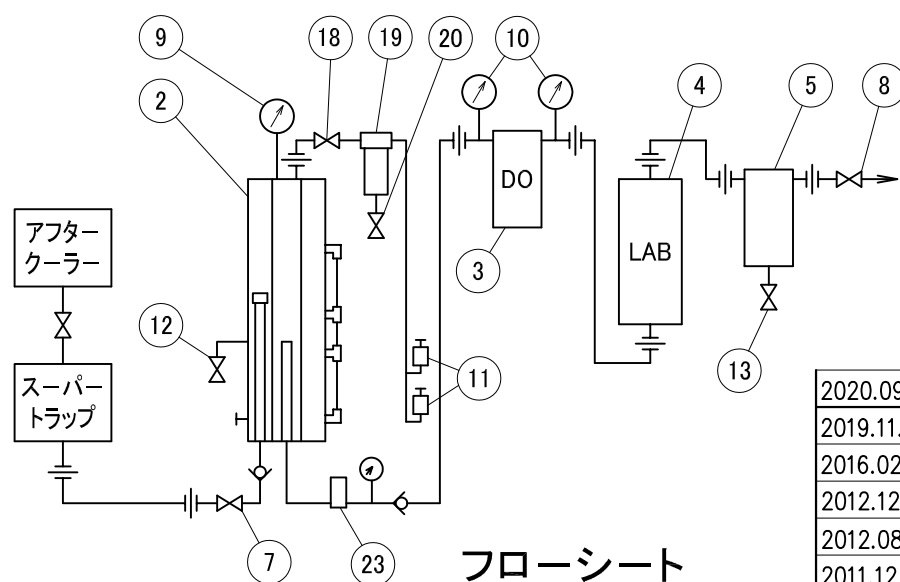

24	圧力計	1		A1/4R x φ40 x 1MPa
23	ストレーナ	1		オリフィスφ1.5内蔵
22	カバー	1	樹脂	
21	欠番			
20	ボールバルブ	1	BC	R1/4 x Rc1/4
19	ミスト除去フィルター-MF100-4B	1		エレメント型式; MF100
18	ボールバルブ	1	BC	R3/8 x Rc3/8
17	プラグ	1	FC	3/8B
16	ドレン抜きプラグ	1	FC	3/8B

2020.09.16	△ DO槽及び清水確認槽用容器変更	NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	NOTE	NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	NOTE
2019.11.01	△ ミスト除去フィルター及び型式変更		APPROVED	CHECKED	DESIGN	NAME		DRAWING NO.			
2016.02.09	△ ミスト除去フィルター用レベルゲージLB-60除去	卯月		下栗	Y.S	ドレンデストロイヤー		3003956X01			H09
2012.12.07	△ (23) ストレーナのボタ及びボウ変更	下栗									
2012.08.24	△ (13) 清水確認槽 手動バルブ変更	下栗	DATE		SCALE	TYPE					
2011.12.21	△ (19) ミスト除去フィルター型式変更(旧 P013-4)	下栗	2008. 05. 20		-/-	LSD55C-C					
	DATE	DESCRIPTION	担当								